
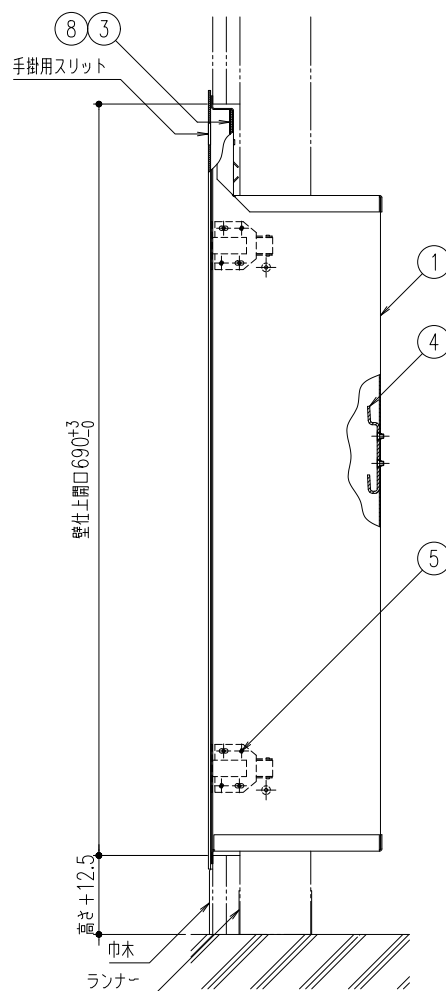
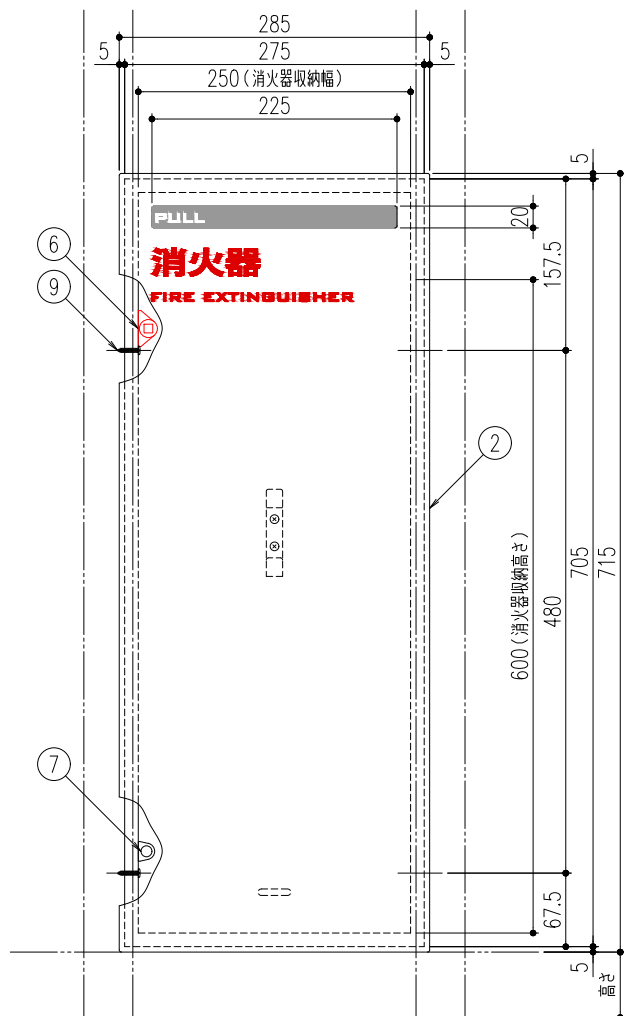


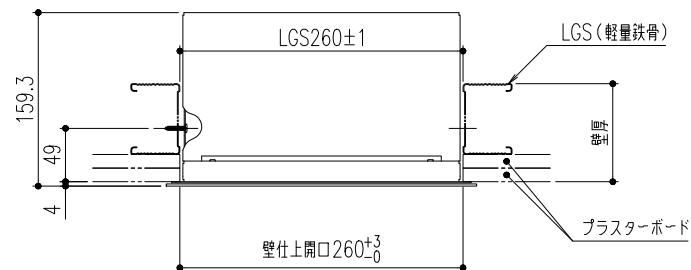

※注記

LGS取付位置にご注意ください。

取付けは基本的にLGSに下穴は要しませんが、必要に応じて下穴(φ2Max.)を空けて下さい。

9	取付ビス	4	鋼製	三価エニクロ(頭部:白)	呼び4x19
8	PULL表示シール	1	PET		
7	パッキン	1	EPDM		
6	マグネットキャッチ	1	樹脂製		
5	蝶番	2	鋼製		メッキ品
4	消火器取付用フック	1	SUS304		
3	化粧パネル	1	SECC	焼付け塗装(白)	
2	扉	1	SECC	焼付け塗装(白)	
1	本体	1	SECC	焼付け塗装(白)	
NO	品名	個数	材質	表面処理	備考

△					第	製図	担当	年月日	尺度	名称	消火器ボックス	図番	DRC2310002
△					二	検図	近藤	'18.12.13	1/5		全埋め込み型扉付き		
△					角	承認	近藤	'18.12.13	(A3)	品名	FB-1T-06B		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法	承認	近藤	'18.12.13				株式会社	中部コーポレーション