


支持脚付き配線ピット用トラフパン<SN-TPA> 施工手順書


この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず納入図とご一緒に、この施工手順書をお読み頂き、正しく施工しご使用ください。
施工は、安全面に十分配慮して行って下さい。
※「トラフパン：幅出しゲージ」は、ピット蓋設置時まで取り外さないでください。
本紙を保管いただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

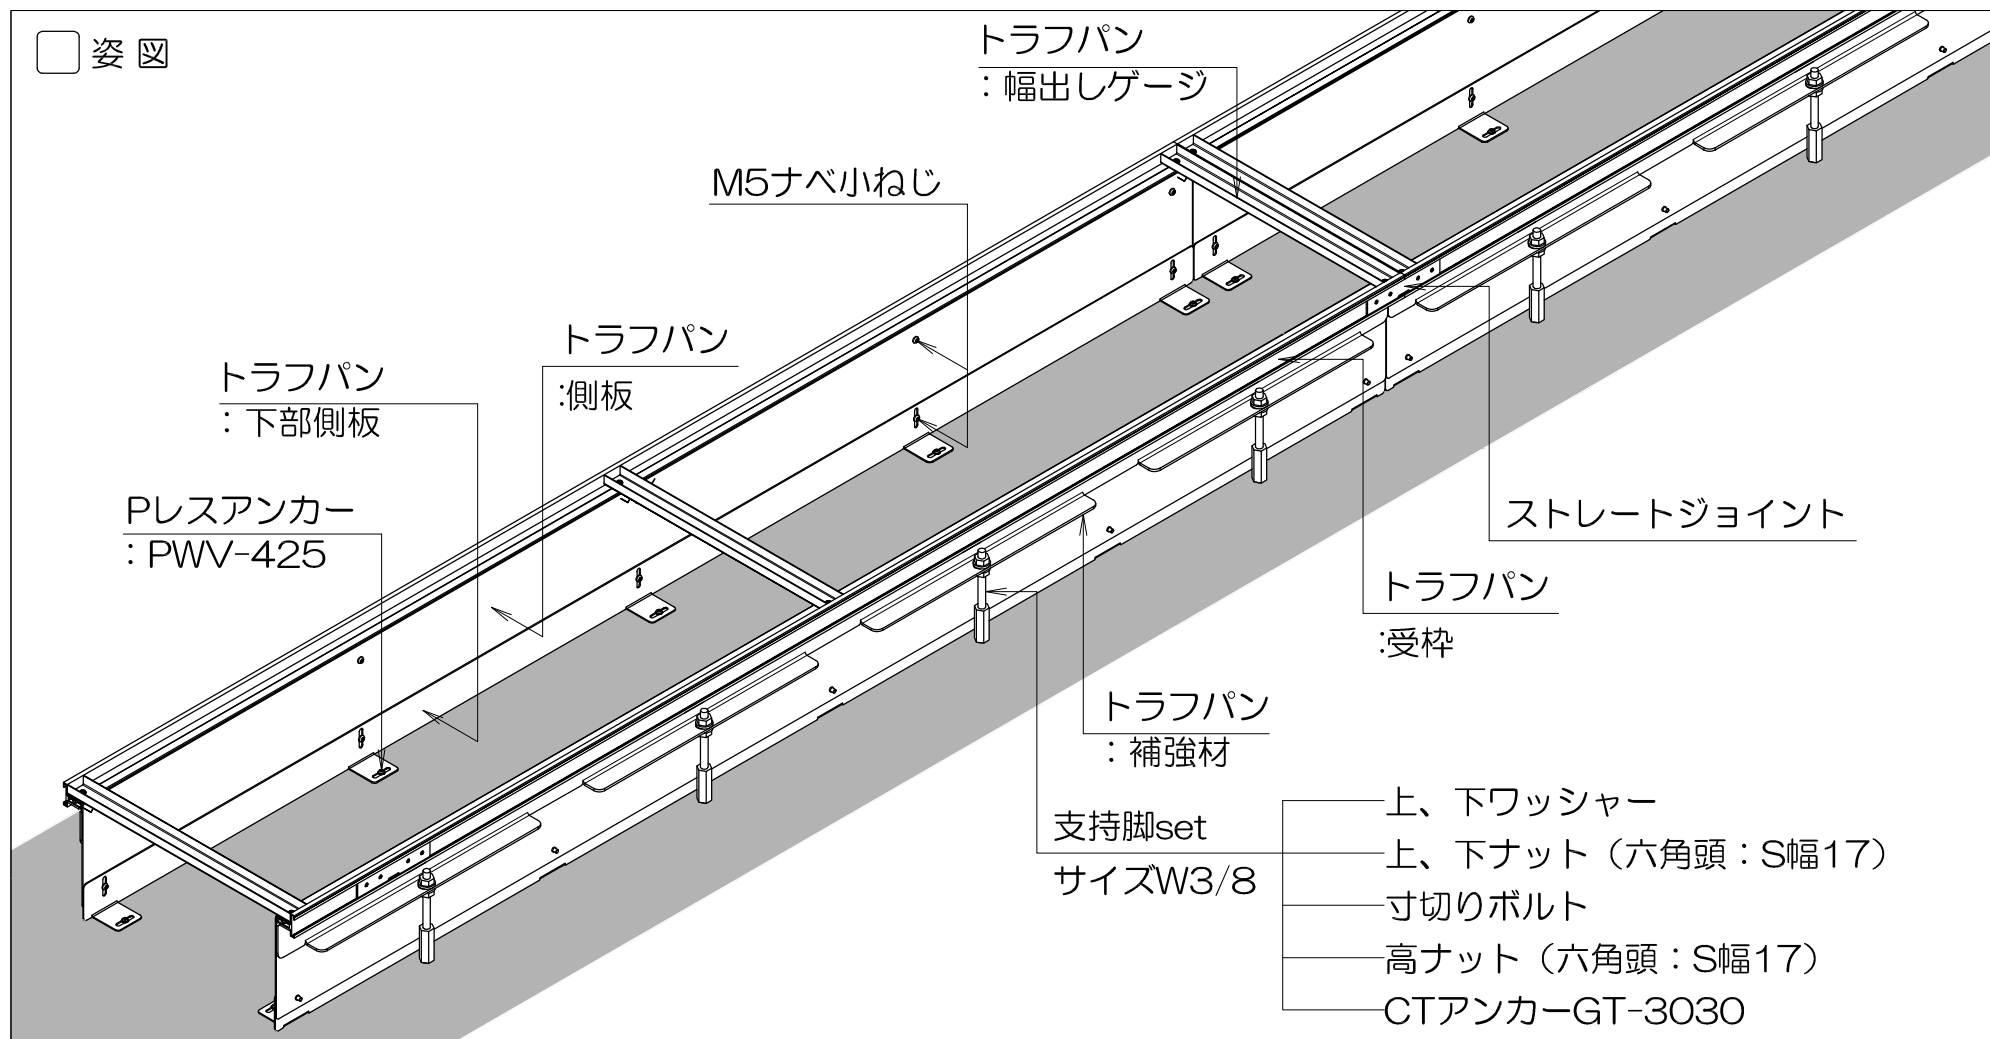


■ 1【支持脚setの施工】

□ 1-1：「支持脚set」施工位置

1) 「トラフパン：補強材」の長穴16x24の穴心にあわせ躯体に「支持脚set」を施工します。

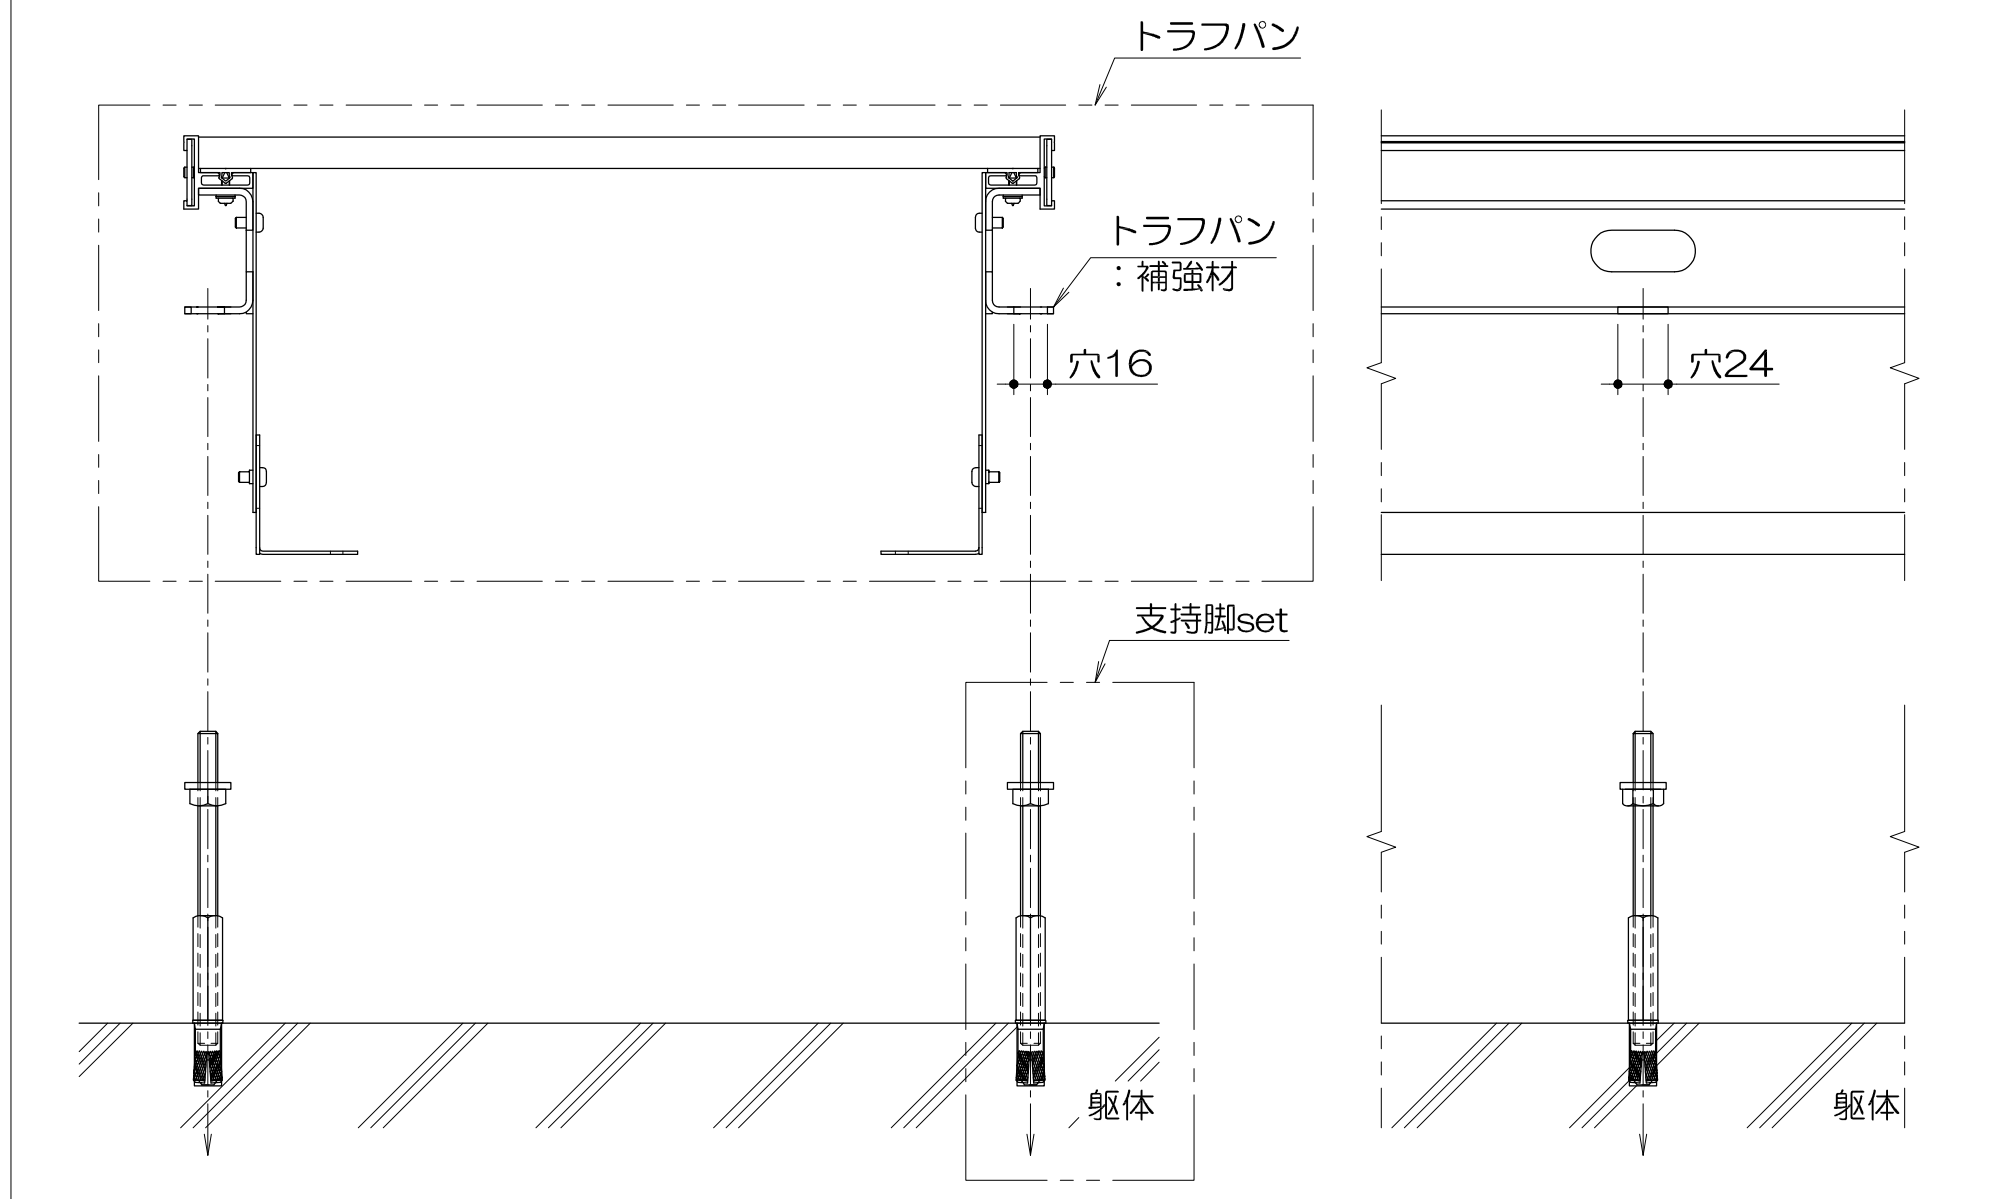


- ☐ 1-2：躯体に、「支持脚set：CTアンカーGT-3030」を打ち込みます。
- 1) 躯体に、穿孔径12.5mm、深さ30mmを穿孔します。
 - 2) 孔を清掃し、「支持脚set：CTアンカーGT-3030」を挿入し打ち込みます。

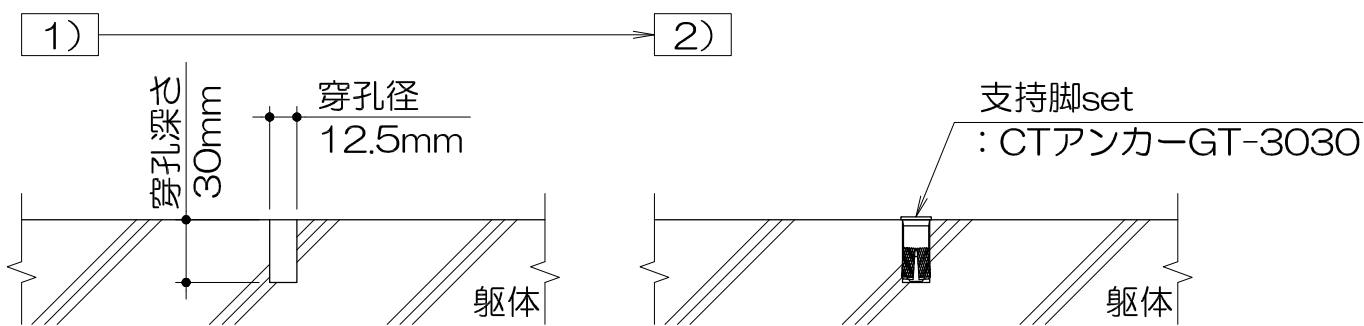

- ☐ 1-3：☐ 1-2で施工した「支持脚set：CTアンカーGT-3030」に、「支持脚set：寸切りボルト」等を取付けます。


- 1) 「支持脚set：CTアンカーGT-3030」に、「支持脚set：寸切りボルト」をねじ込みます。
- 2) 「支持脚set：寸切りボルト」に、「支持脚set：高ナット」をねじ込み締め付けます。
※製品全高呼称H=130は無しです
- 3) 「支持脚set：下ナット」を、「支持脚set：寸切りボルト」にねじ込み、「支持脚set：下ワッシャー」を入れ仕上げレベルにおよそ合う位置までねじ込み調整します。

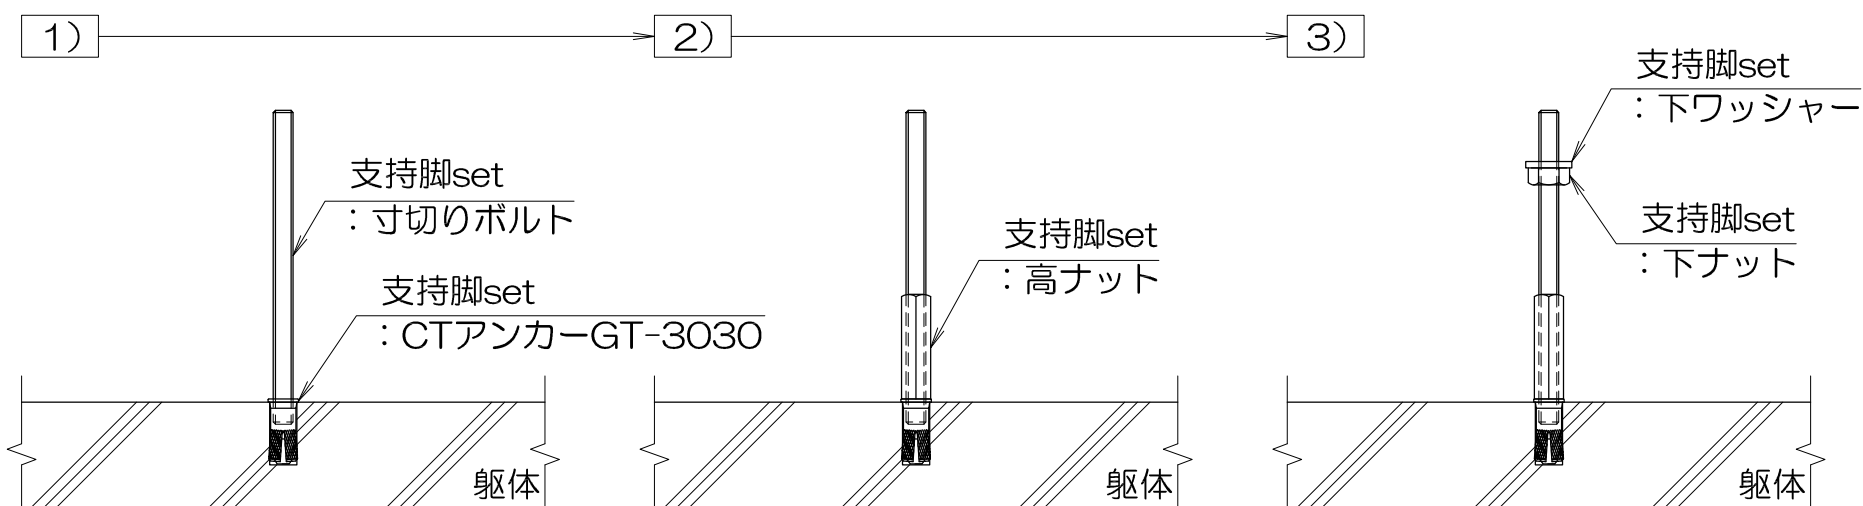

■ 2【支持脚にトラフパンを施工】


- ☐ 2-1：「トラフパン：受枠」に、「ストレートジョイント」を仮入れします。※「トラフパン：受枠」を連結する部品です

- 1) 「トラフパン：受枠」端部から、スライドさせ仮入れします。

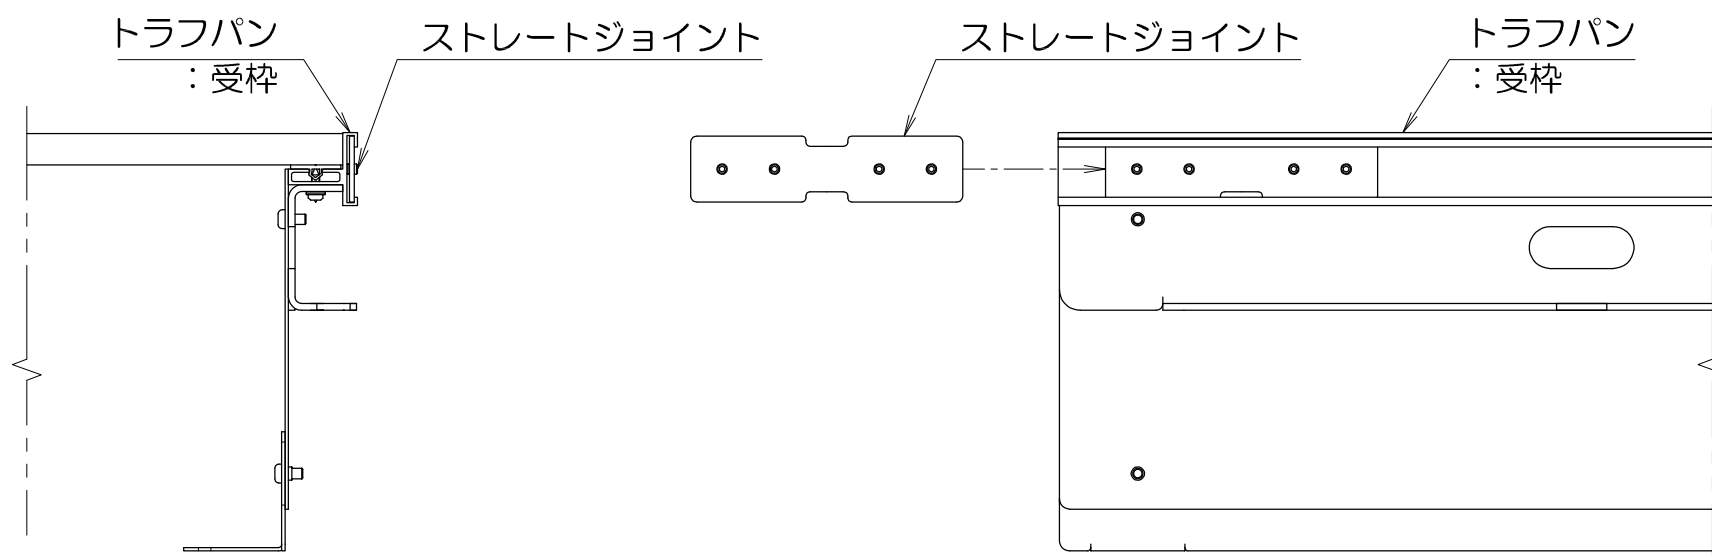


- ☐ 2-2：「トラフパン：下部側板」が上下に可動する様にします。

- 1) 「トラフパン：下部側板」と「トラフパン：側板」の固定用「M5なべ小ねじ」を緩めます。

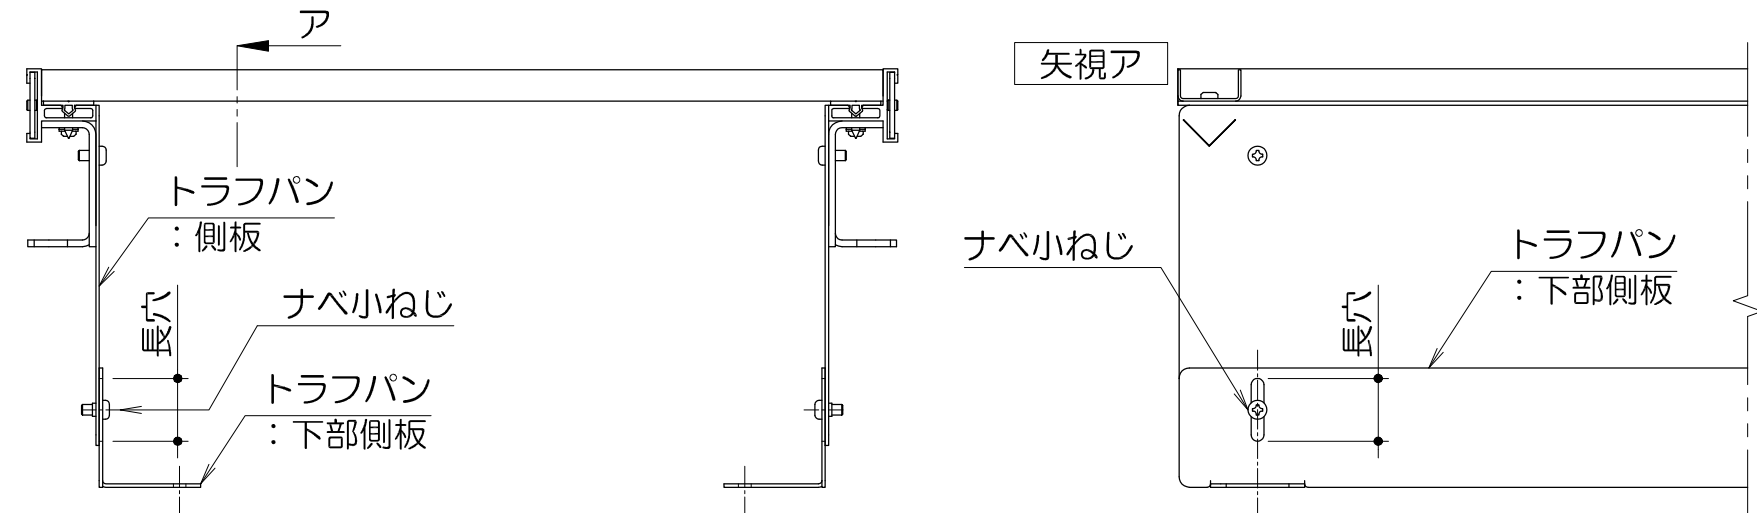


□ 2-3：■ 1で施工した「支持脚set」に、「トラフパン」を取付します。（※ □ 1-1：施工位置の図も参照下さい）

1) 「支持脚set：寸切りボルト」に、「トラフパン：補強材」の長穴16x24を入れます。

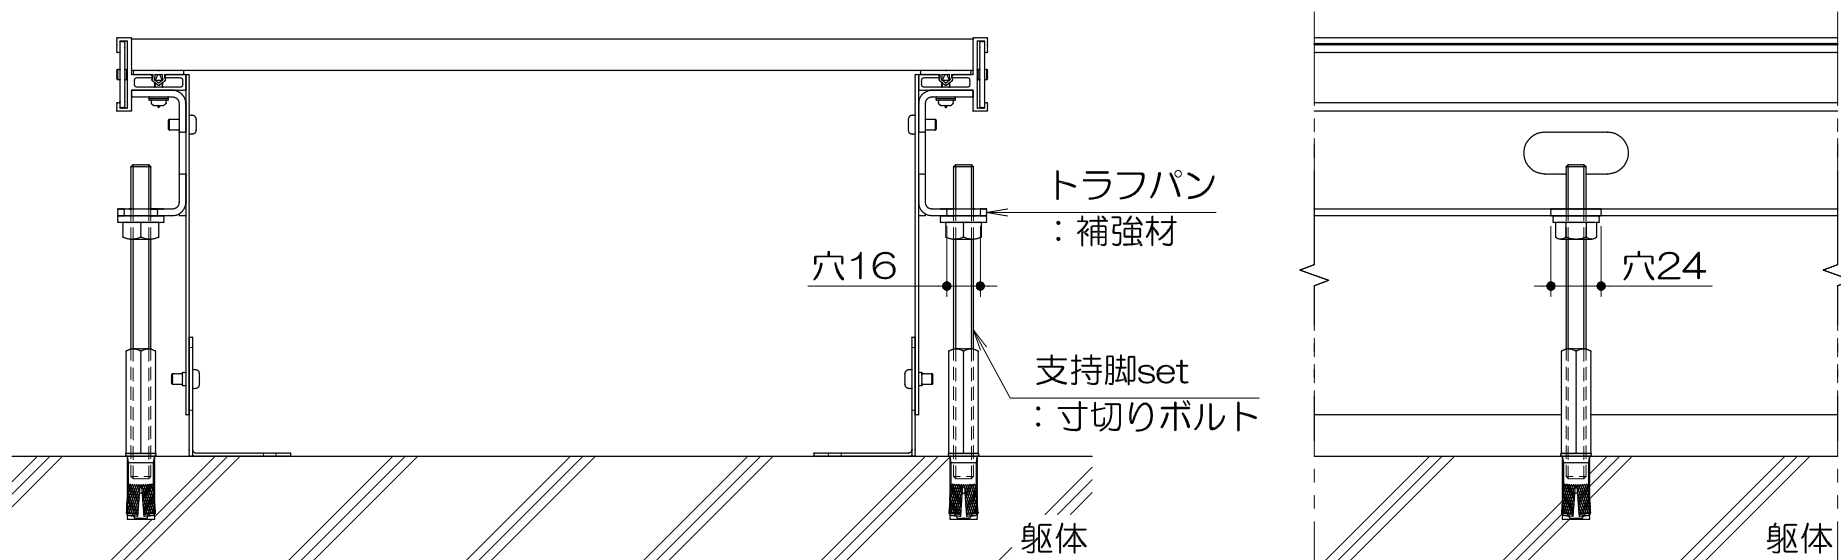

□ 2-4：「トラフパン：受枠」の連結します。


- 1) 「支持脚set：下ナット」を回し、「トラフパン：受枠」の連結部の天端を合わせます。
- 2) 「トラフパン：受枠」連結部に、□ 2-1で仮入れした「ストレートジョイント」をスライドさせます。
- 3) 「ストレートジョイント」の、「M5六角穴付き止めねじ」を締めつけ固定します。

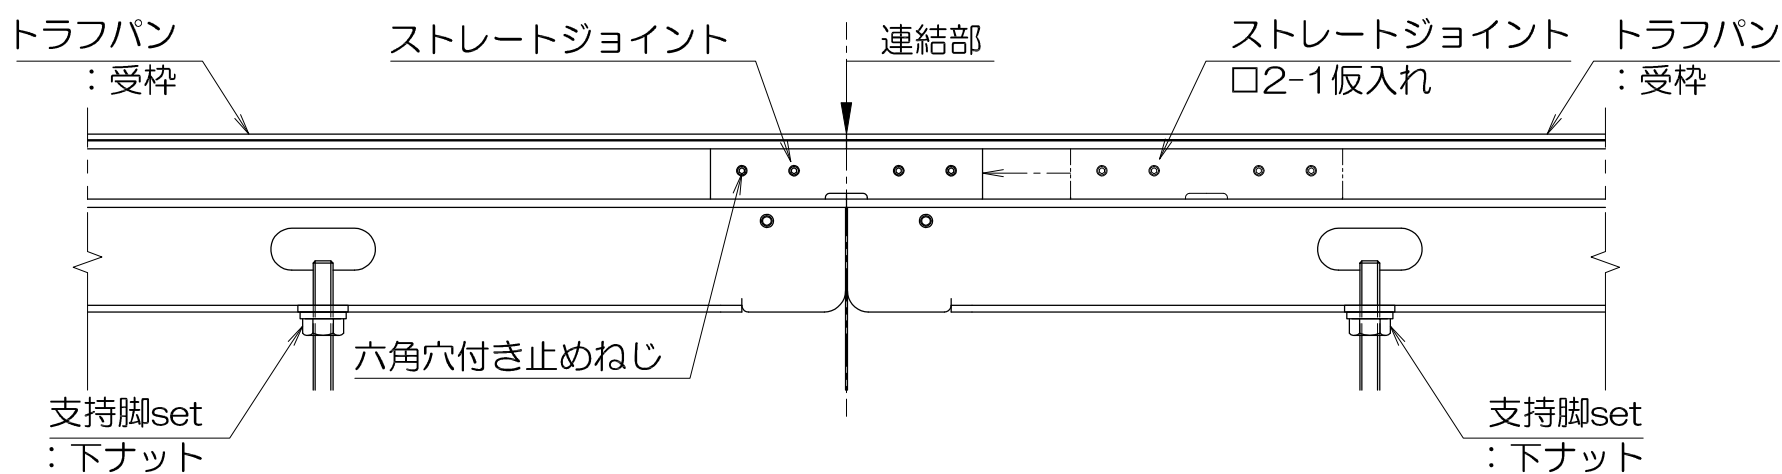

□ 2-5：仕上げレベル合わせと、「トラフパン」と「支持脚set」の固定をします。



- 1) 「支持脚set：下ナット」を回し、仕上げレベルを合わせます。
- 2) 「支持脚set：寸切りボルト」に、「支持脚set：上ワッシャー」を入れ「支持脚set：上ナット」をねじ込みます。
- 3) 仕上げレベルのズレに注意し「支持脚set：下ナット」を固定し、「支持脚set：上ナット」を締めて固定します。

拡大図

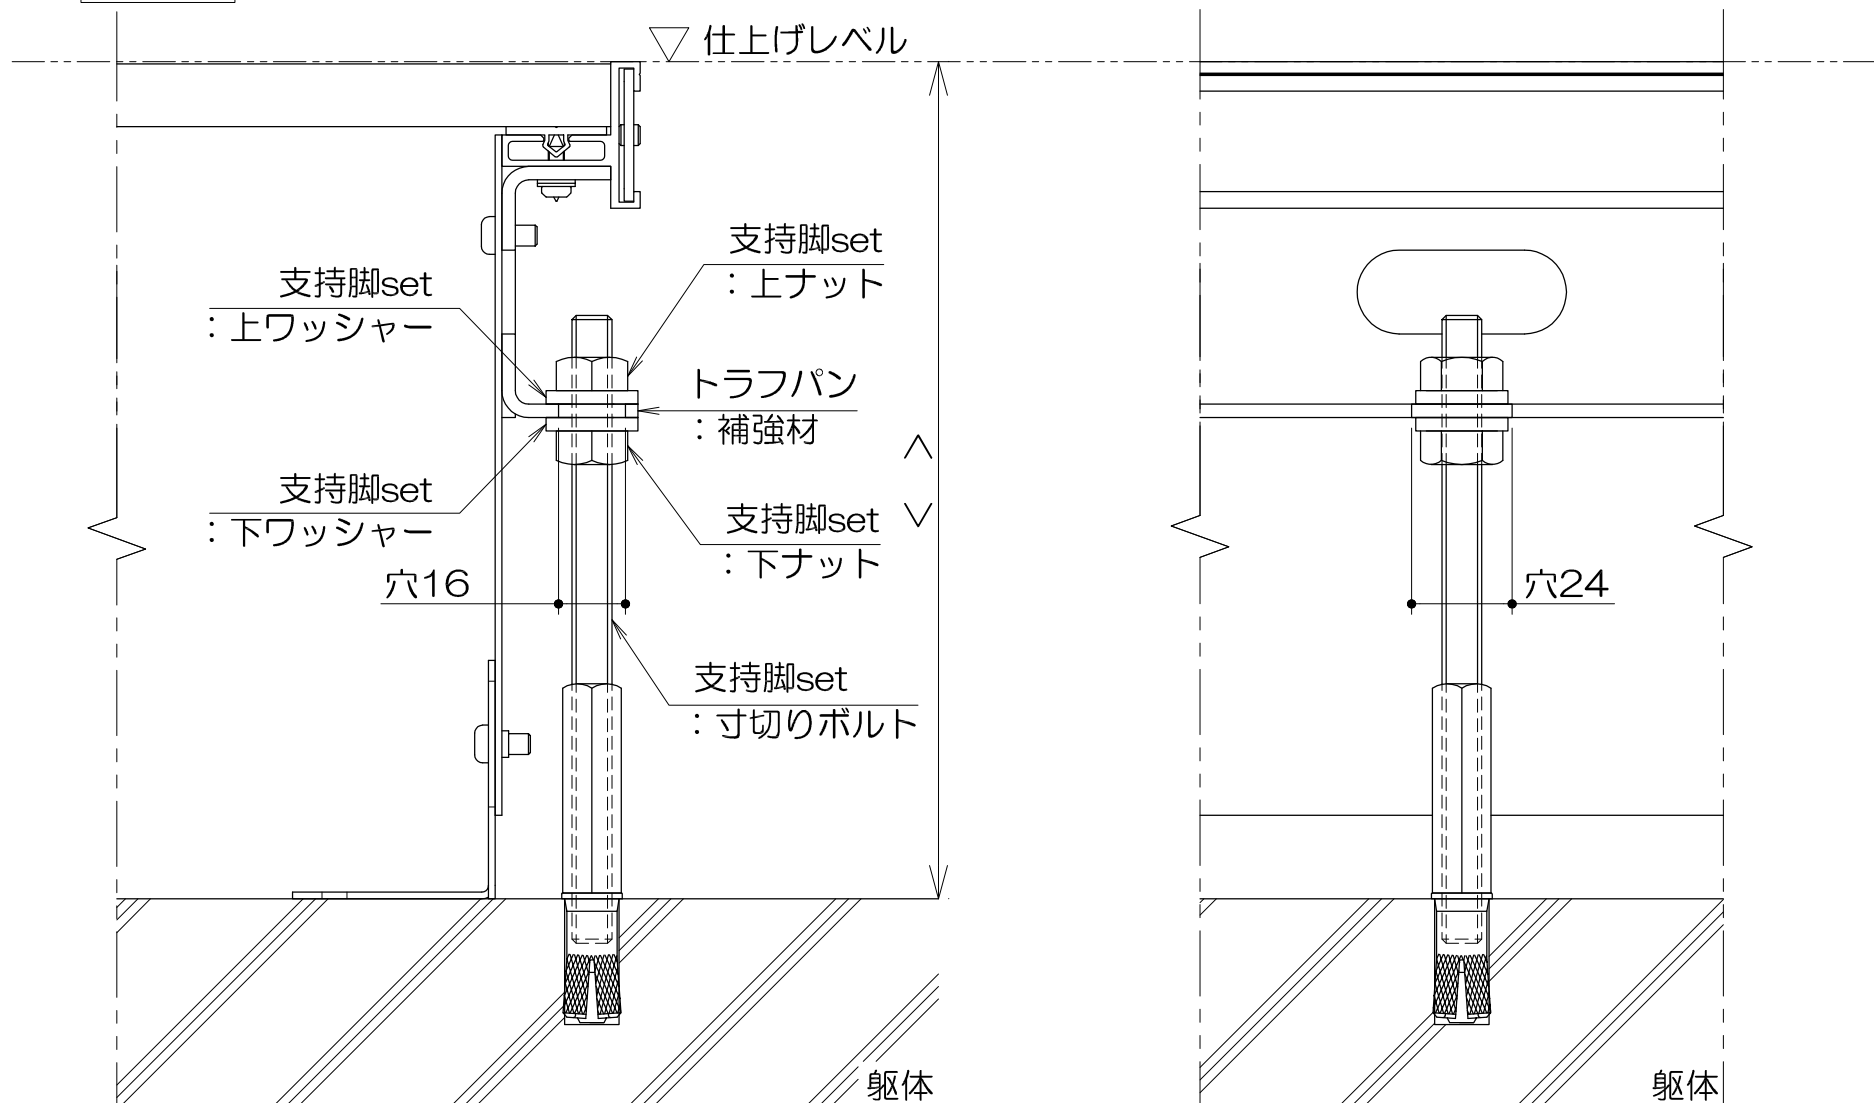

3【「トラフパン：下部側板」の固定】



- ☐ 3-1：「トラフパン：下部側板」の底面を躯体に接地させ、☐ 2-2で緩めた固定用「M5なべ小ねじ」を締めもどします。

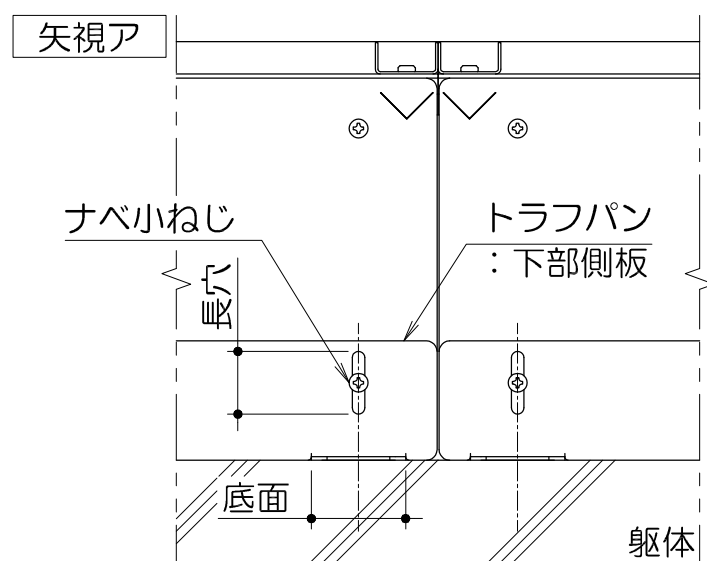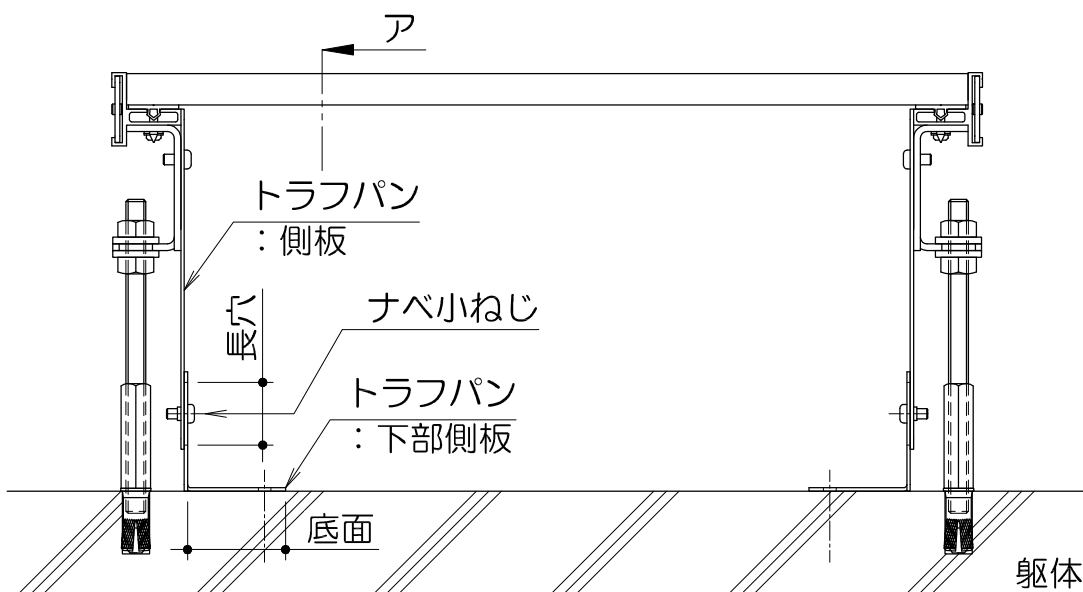

- ☐ 3-2：躯体に、「プレスアンカー：PWV-425」をねじ込み固定します。

- 1) 「トラフパン：下部側板」底面の長穴6x30の穴心にあわせ躯体に施工します。 ☐ 1) ☐ 2)
- 2) 躯体に、穿孔径3.4mm、深さ35mmを穿孔します。
- 3) 孔を清掃し、「プレスアンカー：PWV-425」をねじ込み固定します。

☐ 3)

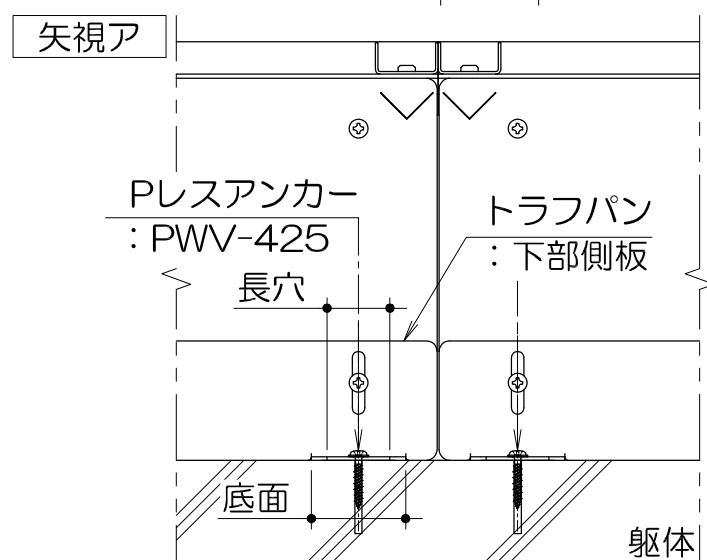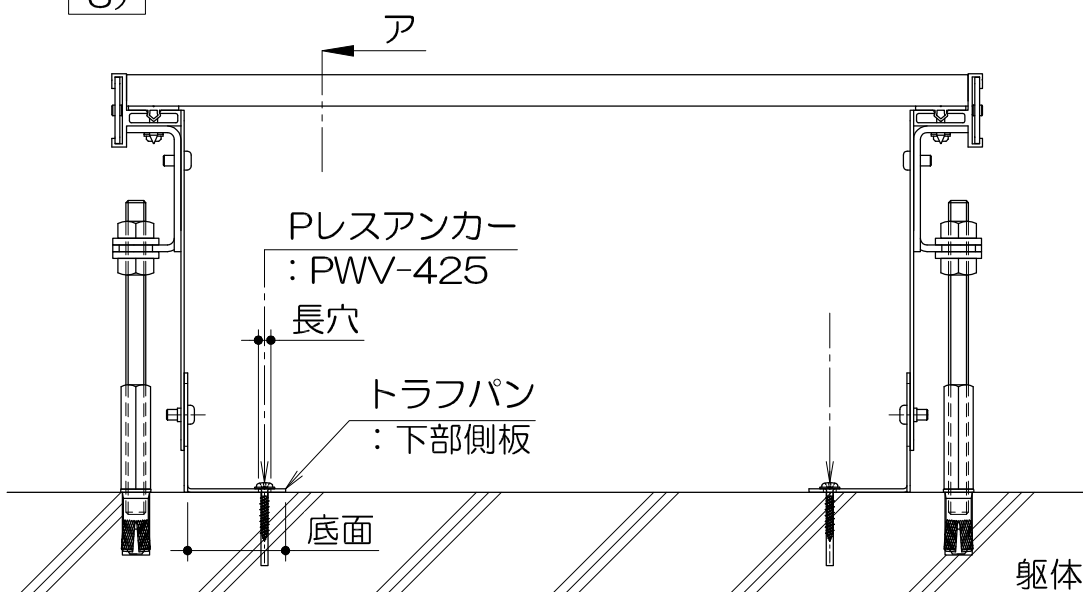

4【組付け部の緩み確認、締め直し】

- ☐ 4-1：「トラフパン」部「M5なべ小ねじ」の確認、締め直しをします。
- ☐ 4-2：「支持脚set」部の確認、締め直しをします。

株式会社 中部コーポレーション

ISO 9001・ISO 14001認証取得

<http://www.chubu-net.co.jp> E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp

建材営業推進室 〒511-0411 三重県いなべ市北勢町京ケ野新田字下周囲611 TEL 0594-72-7175 FAX 0594-72-6637